

仕 様 書

- 1 名 称 酪農育成牛舎インバーターファンの修繕業務
- 2 修繕内容 酪農育成牛舎インバーターファンの取替修繕を行う
- 3 数量等 詳細は別紙1のとおり
- 4 平面図 別紙2のとおり
- 5 修繕箇所 別紙3のとおり
- 6 修繕の条件
 - ① 修繕に係る一切のものを含めること
 - ② 材料の搬入、修繕等の日程については、事前に協議を行うこと
 - ③ 場内への入場に際しては担当者の指示に従うこと
- 7 修繕場所 宮崎県畜産試験場 宮崎県西諸県郡高原町大字広原 5066
- 8 修繕の期限 令和8年3月27日（金）
- 9 報告書 修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出するものとする
- 10 試運転 修繕完了後、正常に稼働することを確認するため、畜産試験場の担当者立会いの下に試運転を行うこと
- 11 その他 本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する


修繕業務の数量一覧

品 名	規格・仕様	数 量	単位	備考
酪農育成牛舎インバーターファンの修繕				
畜産用インバーターファン	風量90～750m ³ /min	8	台	
	呼径100cm			
	温度センサーあり			
専用コントローラー		1	台	
取付工事	2次側電気工事を含む (ファン取付資材ロープ)	8	台	
諸経費		1	式	

(参考機種)

畜産用インバーターファン
専用コントローラー

パナソニック NK-14FZC
パナソニック NK-FKB01

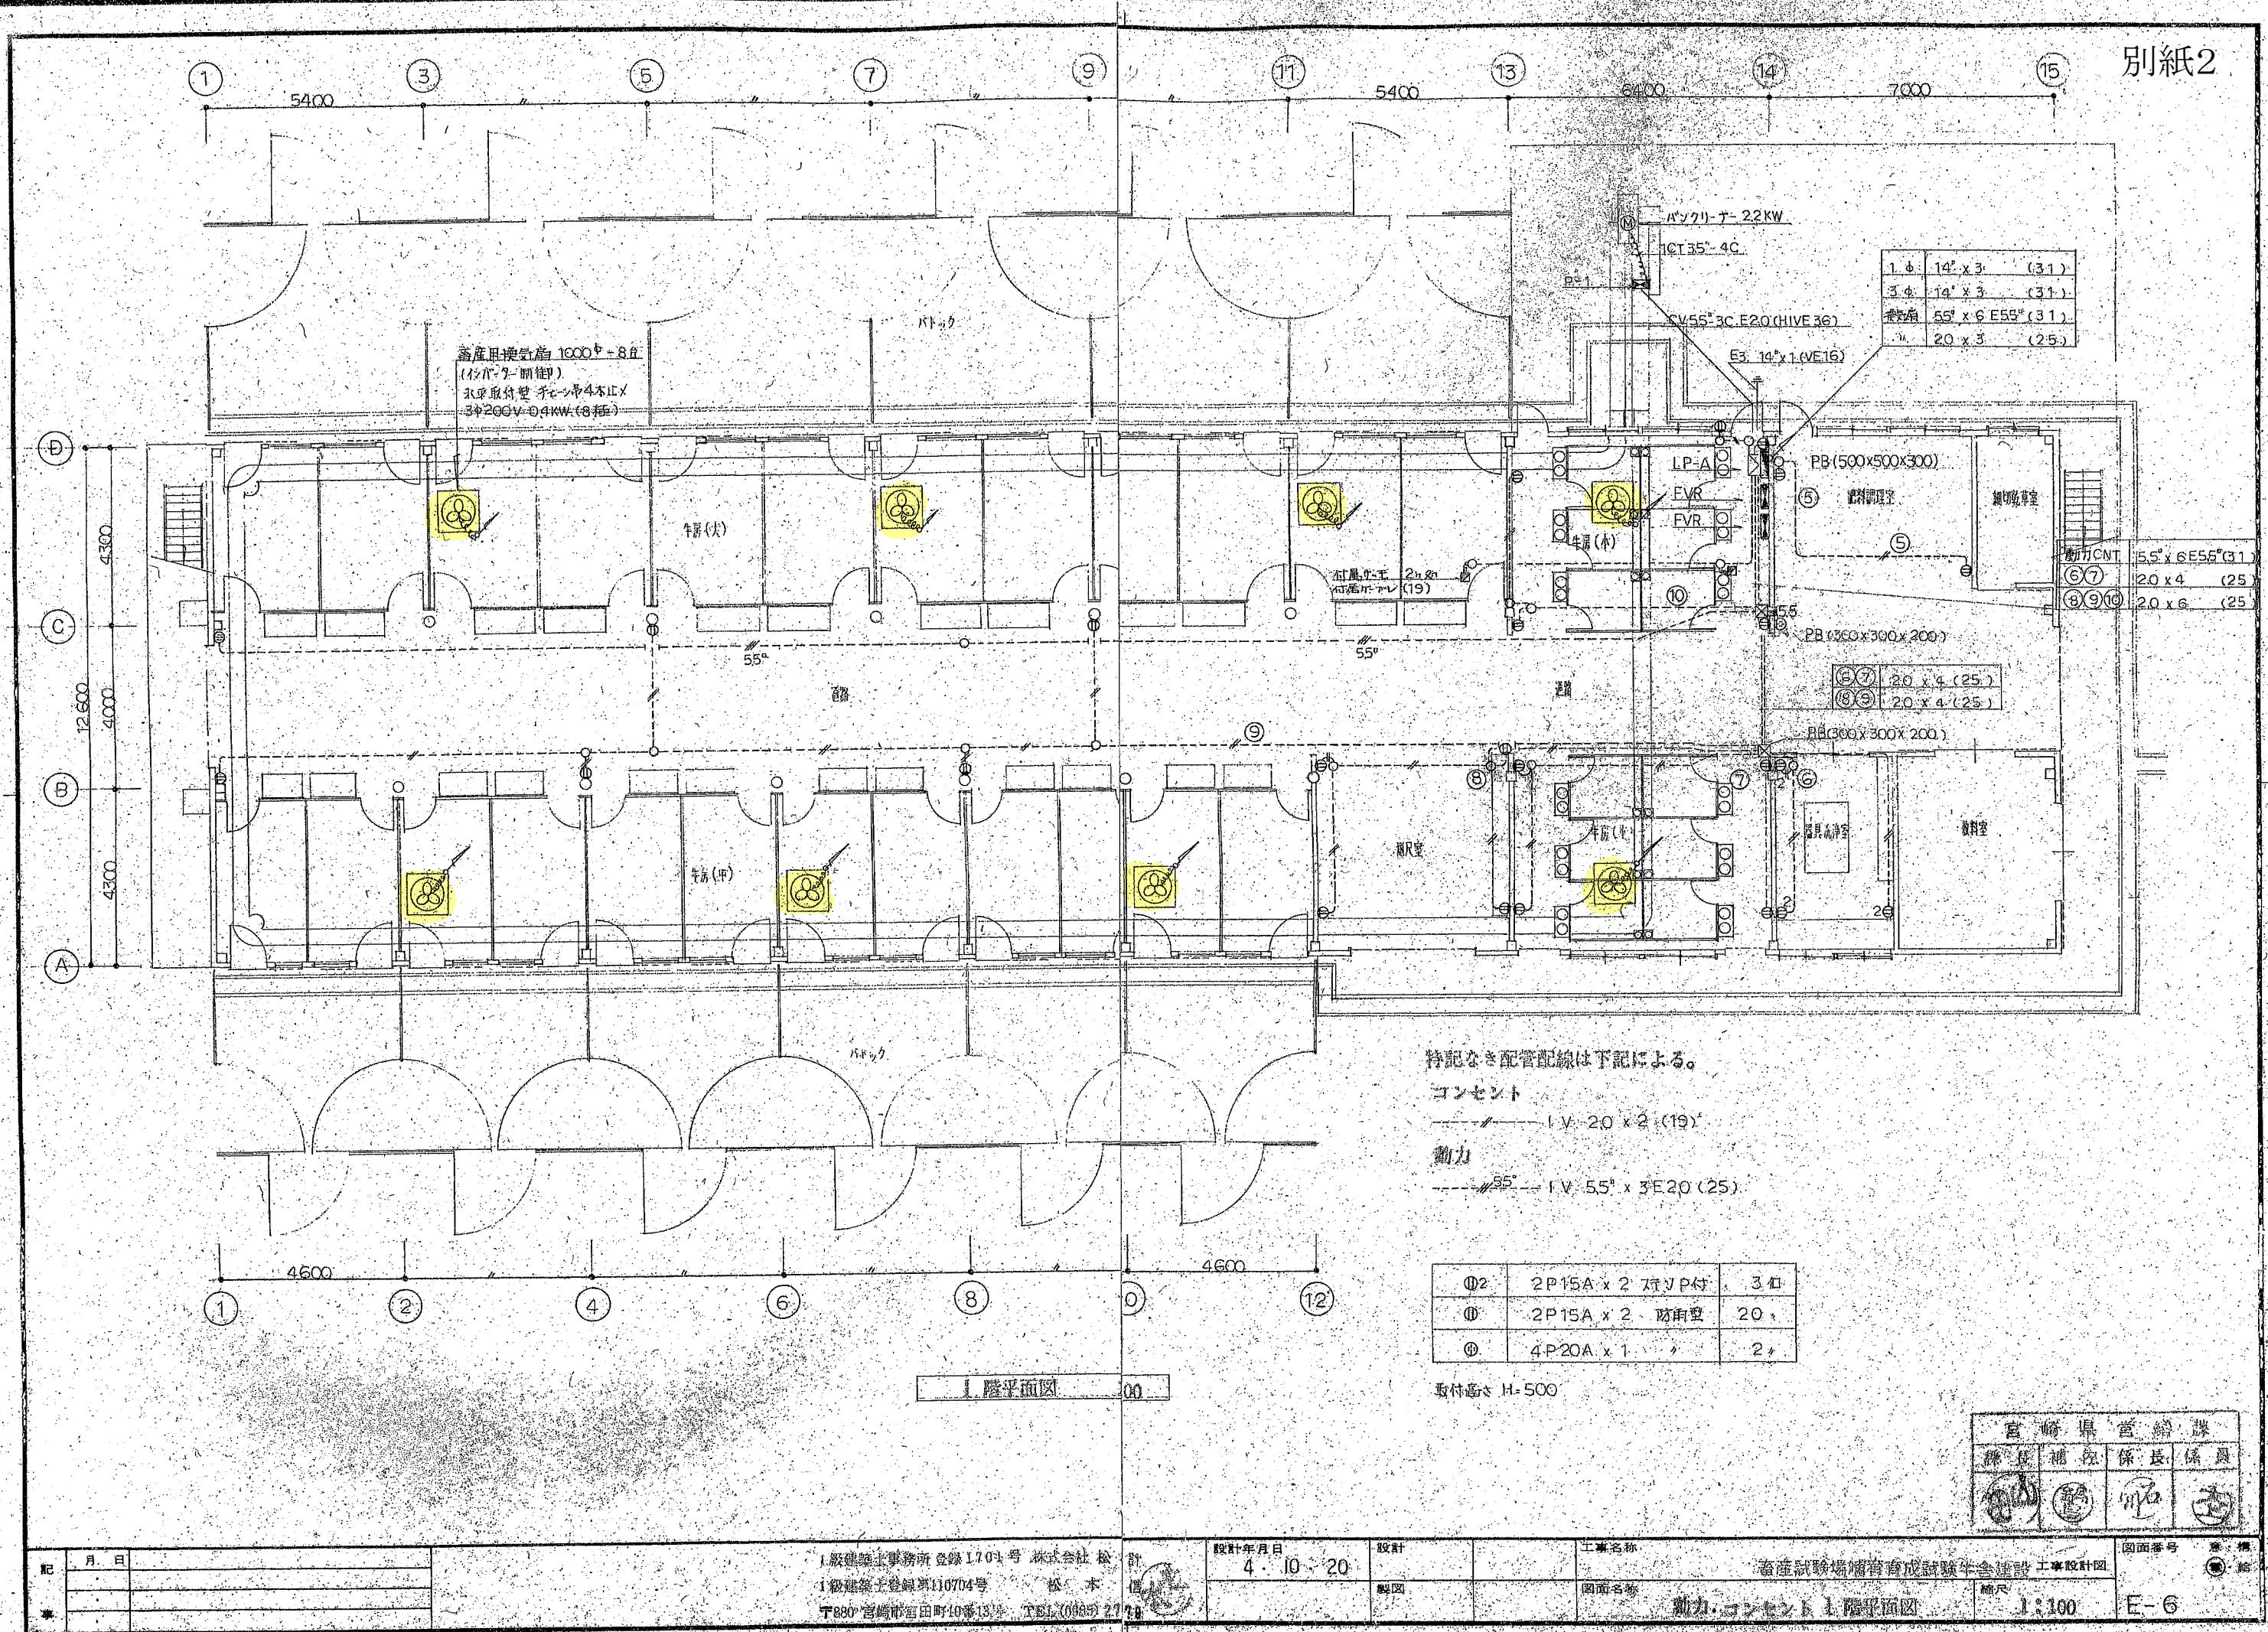

酪農育成牛舎インバーターファンの修繕



ファン設置状況



コントローラー部