


地下水調査地点

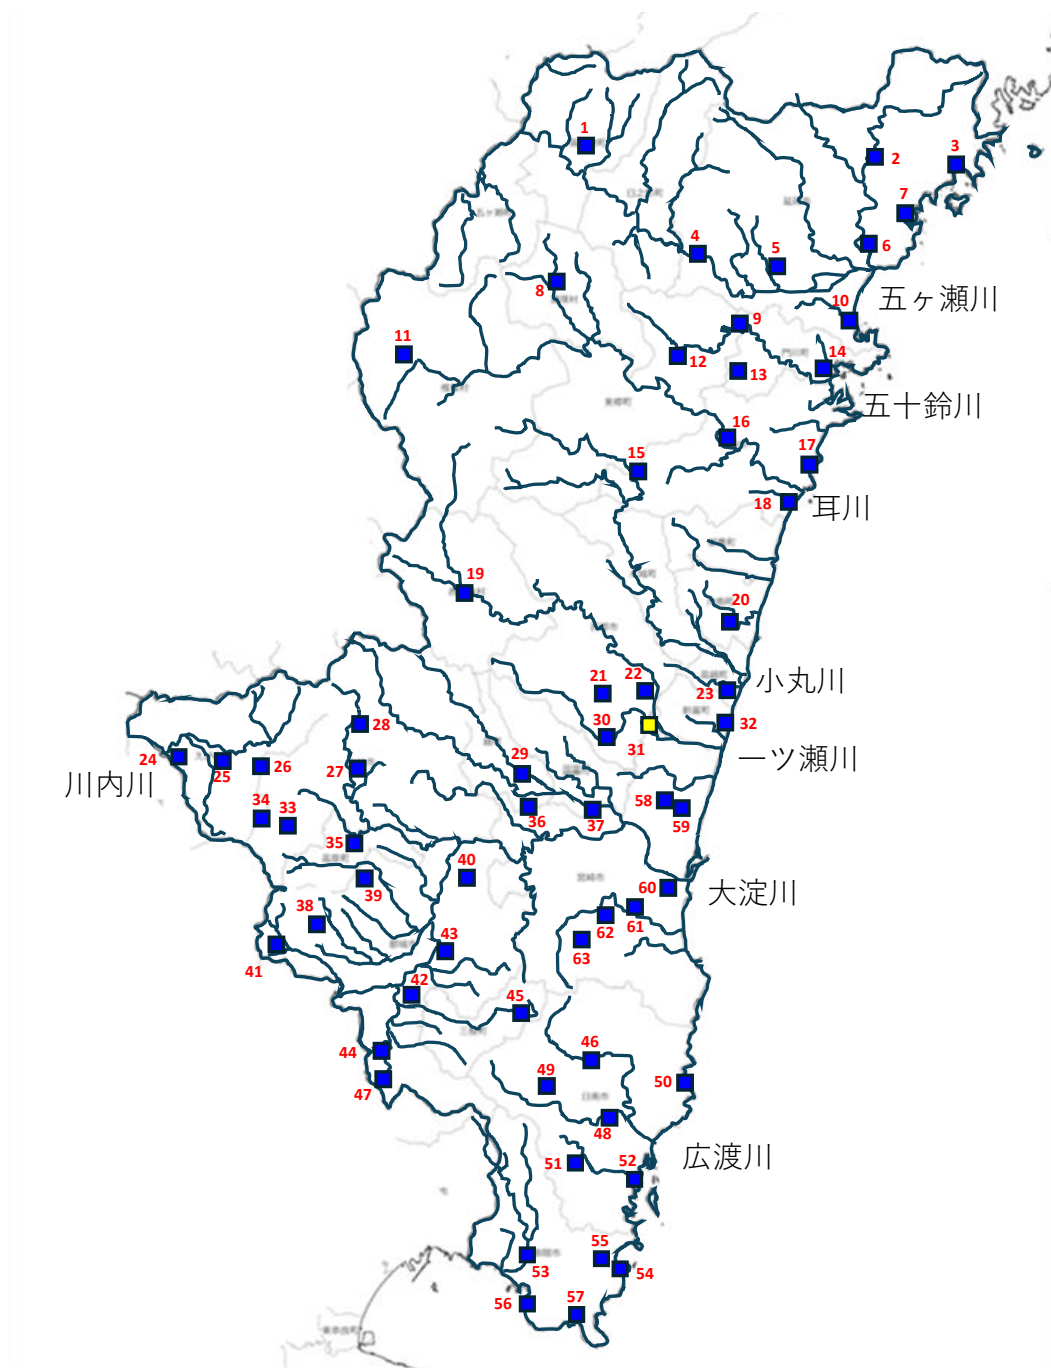

1地点で、PFOS及びPFOAの暫定指針値を超過していました。

- PFOS及びPFOAが暫定指針値以下の地点
- PFOS及びPFOAが暫定指針値超えの地点

※PFOS及びPFOAの暫定指針値：50ng/L